

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Опросный лист № _____ счет № _____

Пример записи условного обозначения анодного заземлителя АЗЖК-РА-ГС при его заказе и в документации заказчика: _____


АЗЖК-РА-ГС-	-		МК
1	2		3

1 – количество секций в комплекте (в одной секции 4 электрода), 2 – глубина скважины

3 – наличие магистрального кабеля (в случае отсутствия «МК» не прописывается)

Стандартное обозначение АЗЖК-РА-ГС-1 – одна секция анодных заземлителей (с 4 электродами) длина кабель-выводов (ВВГ 1х6) от верхней части секции 3м

№	Параметры		
	1	Количество секций в скважине, шт.	
2	Глубина скважины, м		
3	Длина кабеля от устья скважины до, например, КИП, м Стандартно 3м		
4	Марка кабель-вывода Стандартно ВВГ 1х6		
5	Наличие магистрального кабеля	нет	да
6	Марка магистрального кабеля Стандартно КГН ЭХЗ 1х10		
7	Наличие комплекта для присоединения кабель-вывода к магистральному кабелю на месте установки заземлителей (на каждое соединение предусматривается сжим, герметик и лента термоусаживаемая)	нет	да
Дополнительные требования			

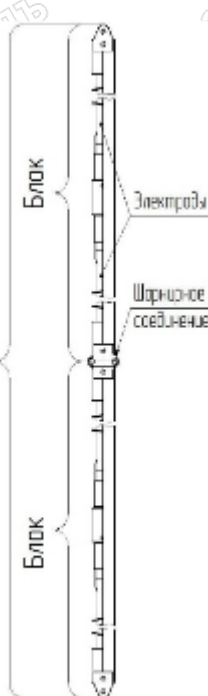

Секция

Блок

Электроды


Шарнирное соединение

Блок



КОРПОРАЦИЯ
ПСС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

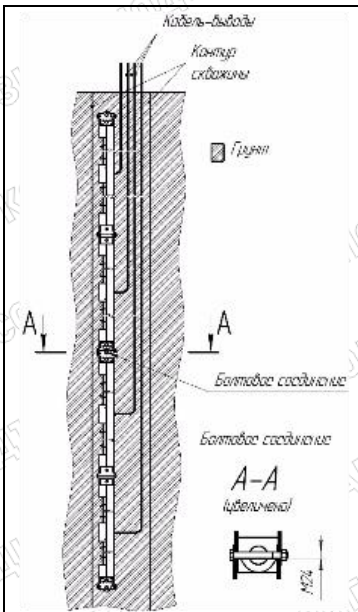

Установка АЗЖК-РА-ГС
в грунт без
магистрального кабеля